




Schema: Positionierung Lüftungsgitter

Repräsentativ für alle Torbreiten

K1	K2	K3
Belüftungsfläche ca. 0,02 m ²	Belüftungsfläche ca. 0,05 m ²	Belüftungsfläche ca. 0,015 m ²
Luftvolumenstrom ca. 464 m ³ /h	Luftvolumenstrom ca. 746 m ³ /h	Luftvolumenstrom ca. 159 m ³ /h



1 Stk. Mitte



ca. 500 mm

2 Stk. Links und Rechts




ca. 500 mm


3 Stk. Links, Mitte, Rechts



ca. 500 mm

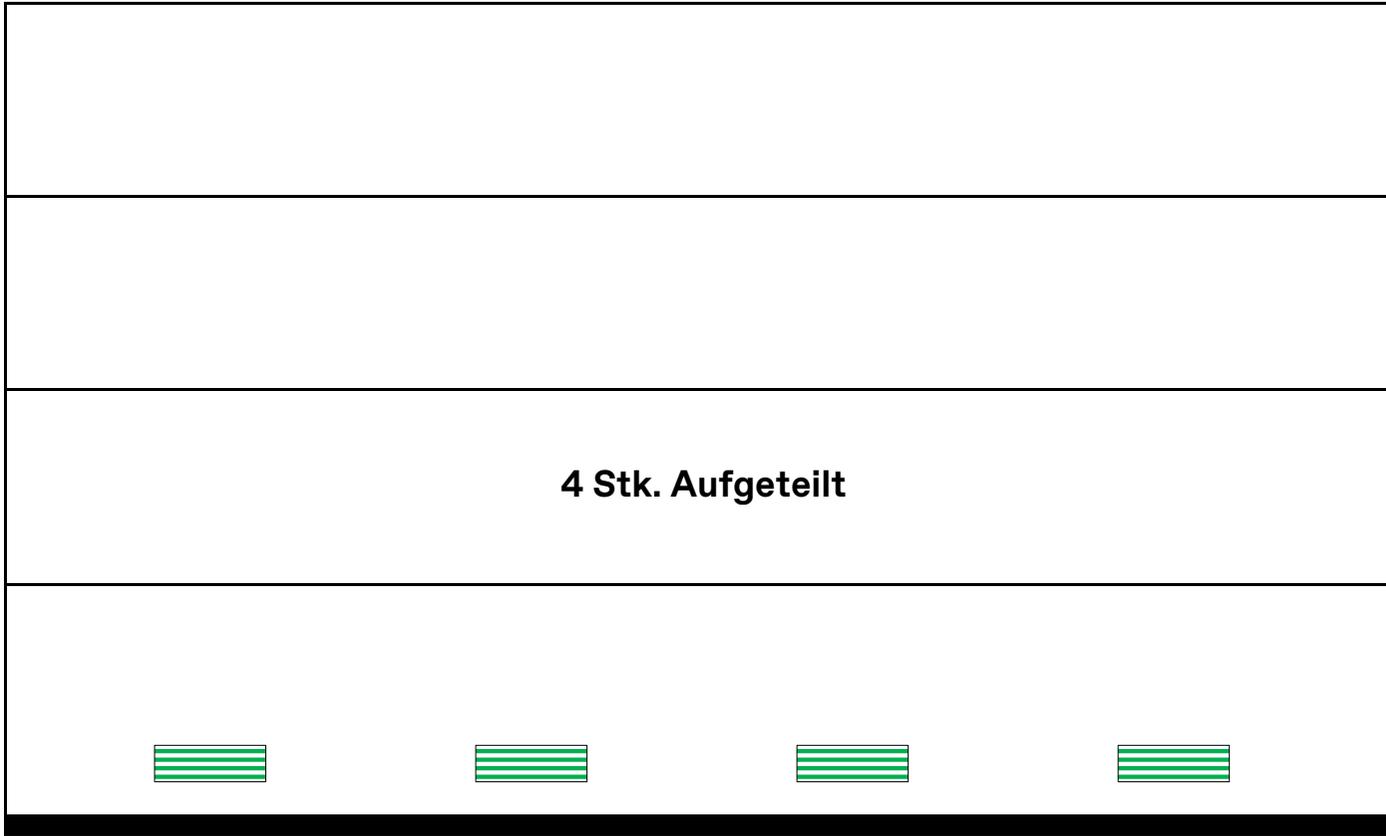

ca. 500 mm

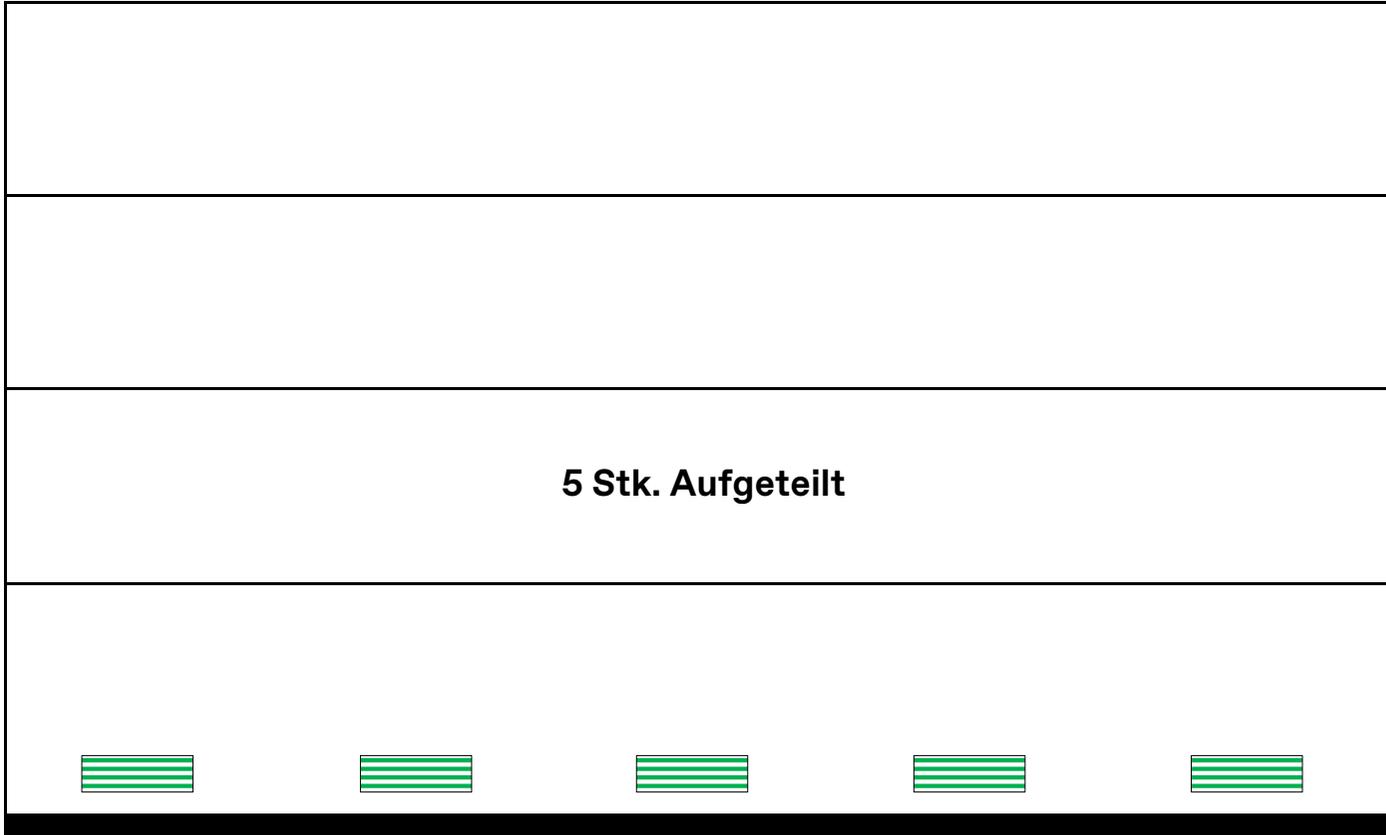

5 Stk. Aufgeteilt

ca. 500 mm